


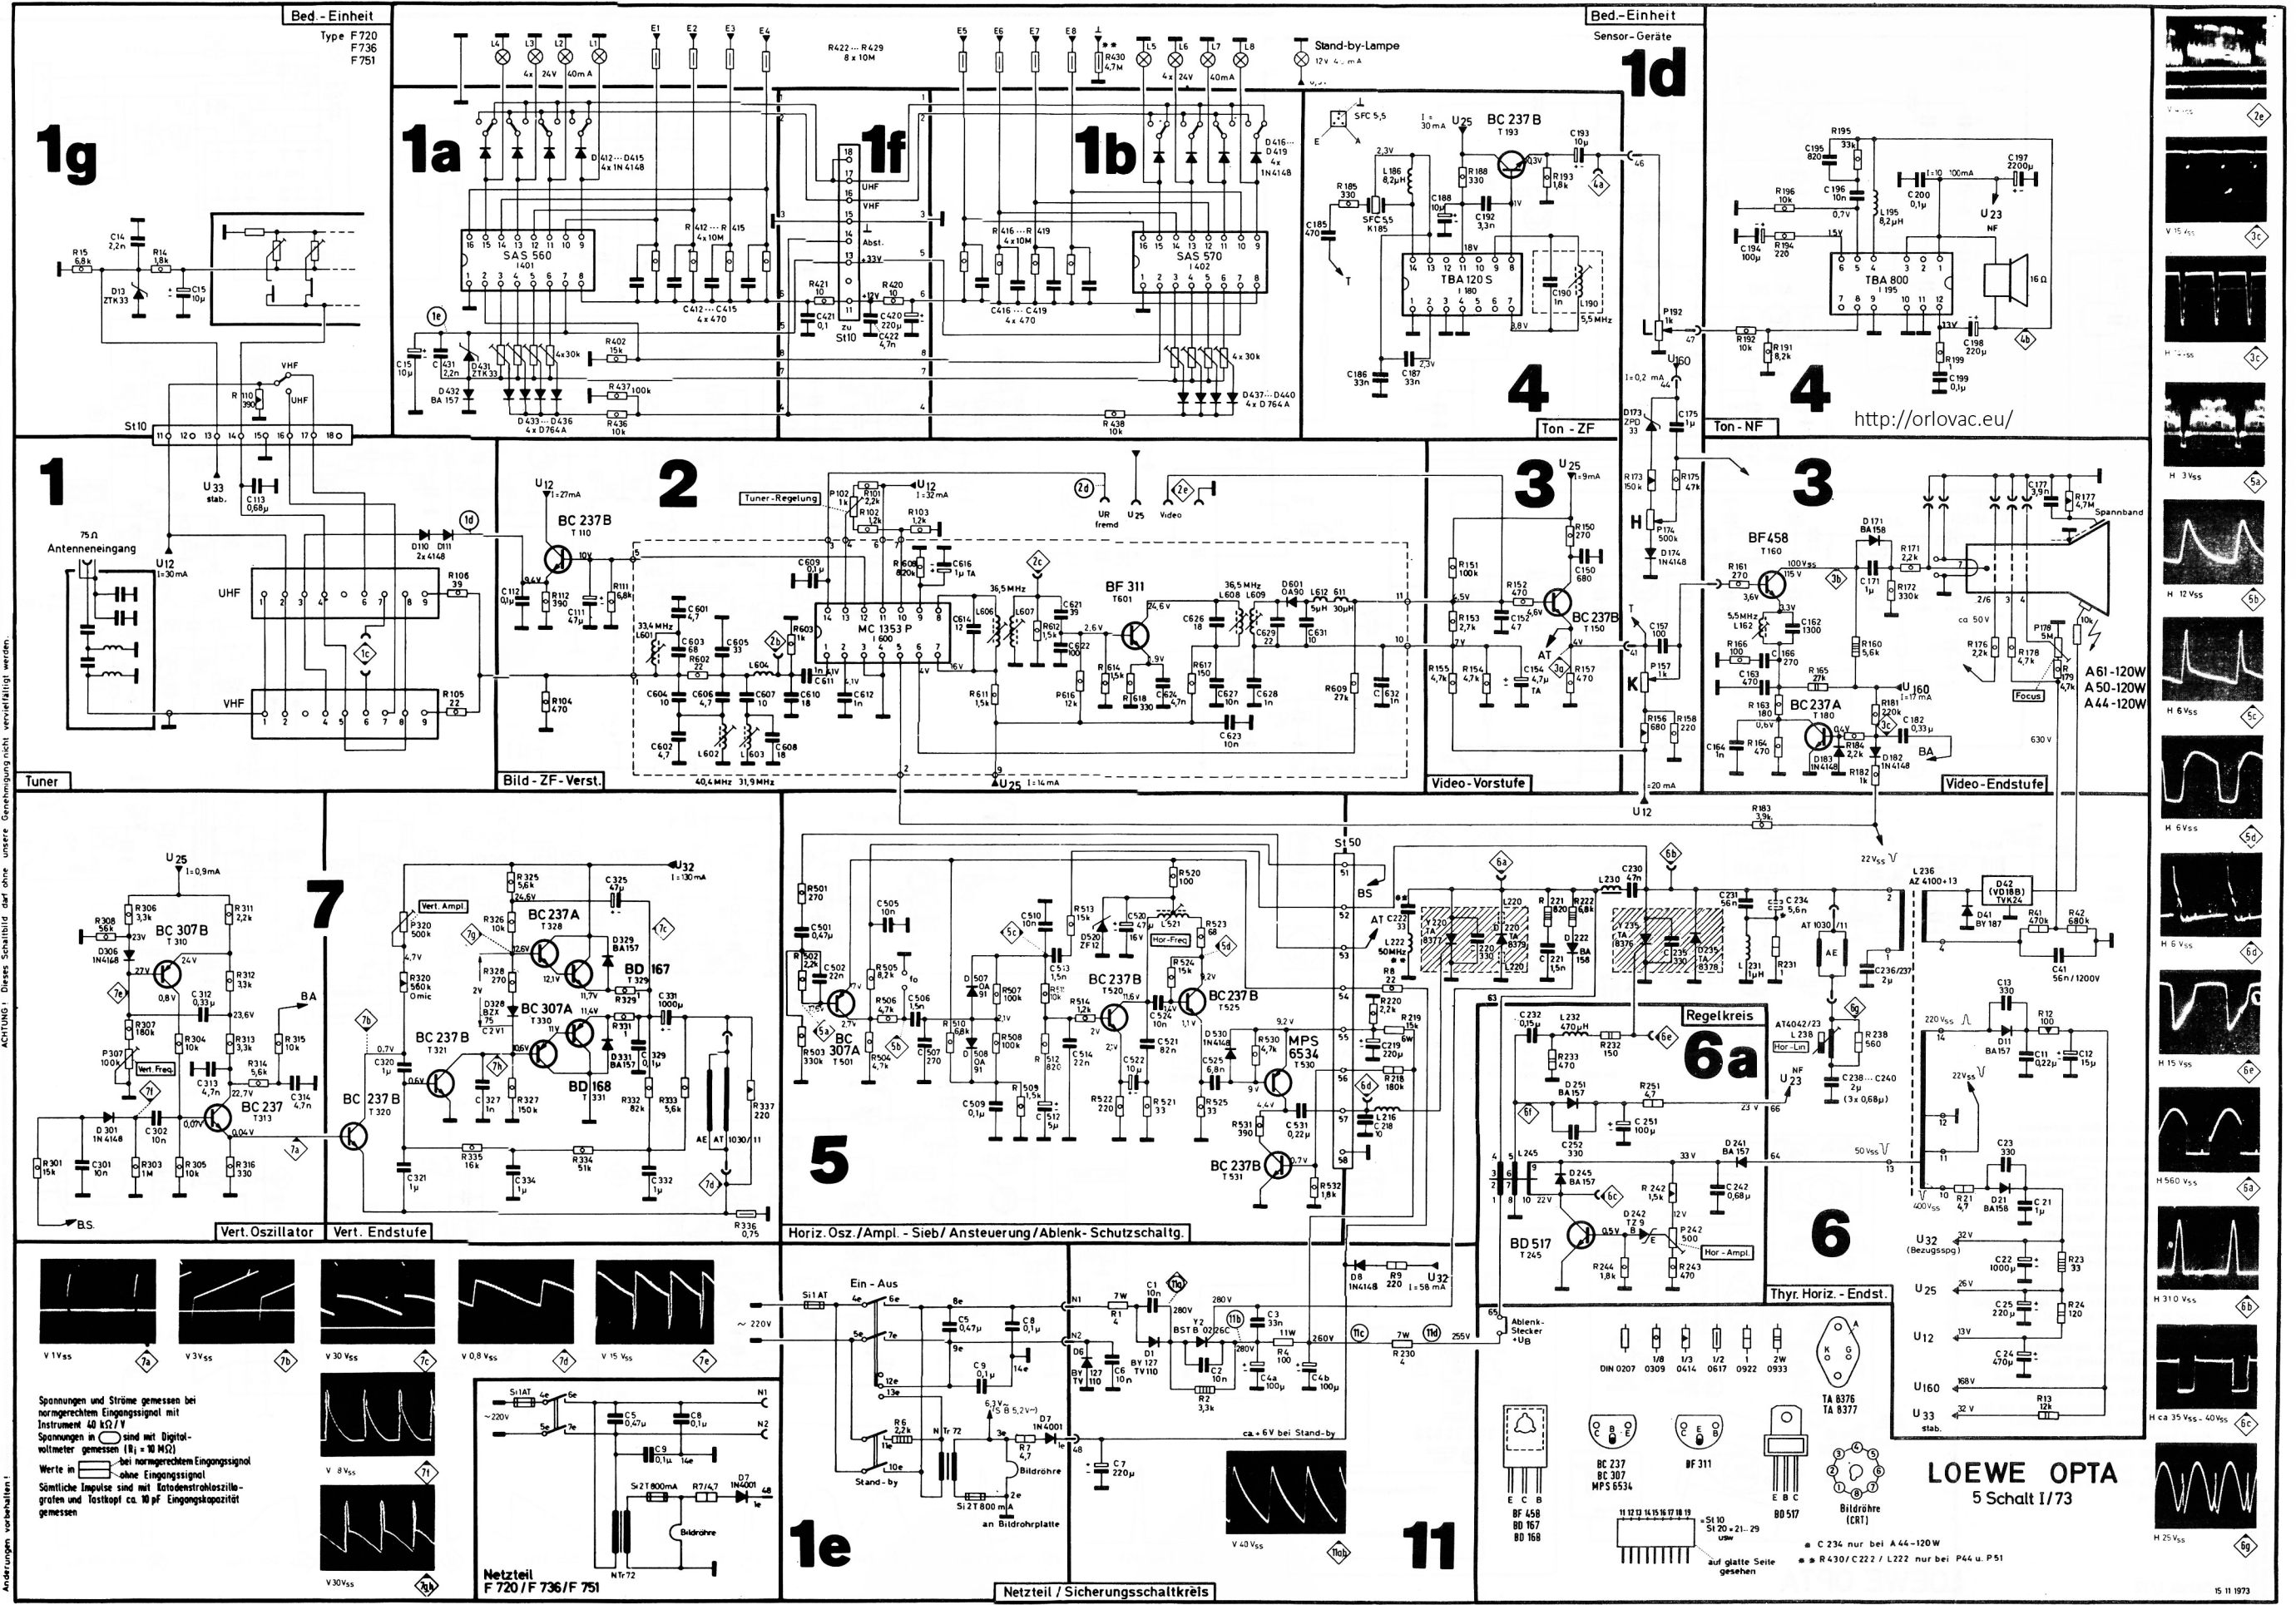

ACHTUNG: Dieses Schaltbild darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden.

Änderungen vorbehalten!

Spannungen und Ströme gemessen bei normgerechtem Eingangssignal mit Instrument 40 kΩ/V. Spannungen in $\square$ sind mit Digitalvoltmeter gemessen ($R_i = 10\text{ M}\Omega$). Werte in $\square$ bei normgerechtem Eingangssignal. Sämtliche Impulse sind mit Kathodenstrahloszilloskop und Lastkopf ca. 10 pF Eingangskapazität gemessen.

Netzteil F 720 / F 736 / F 751

Netzteil / Sicherungsschaltkreis

LOEWE OPTA 5 Schalt 1/73

<http://orlovac.eu/>

